

FILTRE NEUTRALISANT DE CONDENSAT CONNEU



CONNEXION Il s'agit d'un filtre qui s'installe sous les chaudières à condensation MURAL.



La cartouche à l'intérieur contient un granulé capable de neutraliser rapidement et efficacement le condensat de pH acide en pH neutre.

La cartouche neutralisante doit être remplacée périodiquement. La durée varie en fonction de l'acidité et de la quantité de condensation. Dans tous les cas, la cartouche doit être remplacée au moins une fois par an, c'est-à-dire lorsque le volume des granulés descend en dessous des 2/3 du Cuve ou lorsque le pH de sortie est acide.

Le remplacement est très simple: il suffit de dévisser le bouchon supérieur du récipient, de retirer la cartouche usagée, d'insérer la nouvelle et de refermer le système.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pour chaudières jusqu'à 35 kW
- Débit maximal 3 L/h
- Raccord de tuyau de 16 mm
- Hauteur minimale de déchargement 150 mm

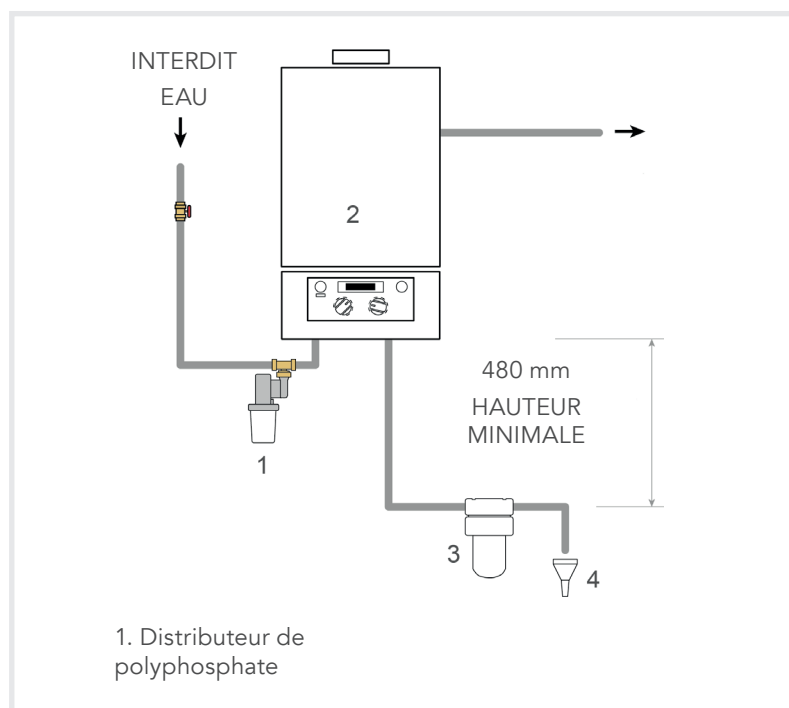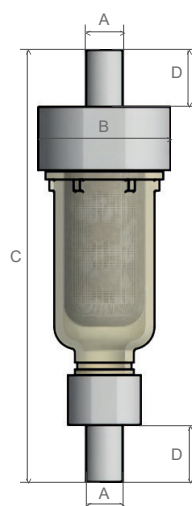

CODE	MODÈLE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
FI-2019-30	F filtre neutralisant	16	58	190	25

FT-FR-FILTROCONNEU-FI-2019-30-FL25V01